

от 11.09.2023

№ 119/13/2023

Согласно списку рассылки

О соблюдении требований безопасности

Уважаемые Главы Муниципальных образований!

В связи с производством полевых работ по уборке сельскохозяйственных угодий на территории Краснодарского края, Республики Адыгея участились случаи очистки полей от сухой растительности и камыша путем их сжигания, что является прямым нарушением пункта 4 статьи 9 закона Краснодарского края от 2 июля 2004 года № 734-КЗ «Об охране атмосферного воздуха на территории Краснодарского края» (в редакции от 23.12.2022 № 4810-КЗ), согласно которого запрещено сжигание сухой растительности, послеуборочных остатков сельскохозяйственных культур, а также травы и опавшей листвы на территории Краснодарского края. Данные нарушения в свою очередь могут повлечь к отключению воздушных линий электропередачи (далее - ВЛ), вследствие пробоя воздушного промежутка между проводом и землей по продуктам горения (дым, сажа).

Также при проведении осмотров выявлены случаи несанкционированного выполнения работ собственниками земельных участков и сторонних организаций, в том числе с привлечением спецтехники в нарушение п. 10 и п. 11 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 № 160 (в редакции от 18.02.2023 № 270, далее - Постановление), запрещающего проведение всех видов работ, в том числе с применением спецтехники, проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра непосредственно под проводами ВЛ, полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров в охранных зонах ВЛ без письменного решения о согласовании работ сетевыми организациями.

Для покрытия дефицита электрической энергии Краснодарский край получает дополнительно электрическую энергию по линиям сверхвысокого напряжения ВЛ 220-330-500 кВ от других энергетических районов.

Повреждение и отключение хотя бы одной ВЛ 220-330-500 кВ может вызвать отключение потребителей электрической энергии на всей территории Краснодарского края, Республики Адыгея и Республики Крым.

Прекращение энергоснабжения жилых районов повлечет прекращение водоснабжения многоэтажных жилых домов и усугубление санитарно-эпидемиологической обстановки, прекращение энергоснабжения больниц повлечет отключение реанимационного оборудования, систем вентиляции и

вк. 026/11
11.09.2023



кондиционирования. Энергетическая безопасность более 7,8 миллионов человек зависит от бесперебойной работы воздушных линий электропередачи.

Пробой воздушной изоляции через продукты горения, а также приближение людей, механизмов и подъемных сооружений к токоведущим частям ВЛ на расстояние менее допустимого приводит не только к отключению воздушных линий, но и может привести к несчастному случаю – поражению электрическим током.

В результате нарушения требований правил Постановления компанией ЗАО "СМУ-3" (г. Армавир), выраженное в выполнении несанкционированных работ в пределах охранной зоны ВЛ без письменного решения о согласовании сетевой организации и надлежащего оформления необходимой документации произошел пробой изоляционного расстояния между проводом фазы «А» ВЛ 220 кВ Кубанская-Крымская II цепь.

В результате низового пожара, образовавшегося в результате возгорания параллельно идущей лесополосы и распространившегося по сухой растительности, в том числе оставшейся после уборки сельскохозяйственных культур произошло аварийное отключение ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир I цепь.


Во избежание возникновения возгорания, а также безопасности при проведении работ в охранных зонах, прошу Вас обратиться к руководителям сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, к землевладельцам и арендаторам земельных участков по чьим территориям проходят ВЛ, ко всем жителям городских и сельских поселений с просьбой о соблюдении:

1. Требований правил по пожарной безопасности, в частности недопустимости сжигания камыша, пожнивных остатков, сухой растительности под проводами, в охранных зонах воздушных линий электропередачи и вблизи охранных зон ВЛ (охранная зона определяется полосой земли, расположенной вправо и влево от крайних проводов ВЛ 220 кВ на 25 метров, а для ВЛ 330-500 кВ 30 метров).
2. Требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

При выявлении фактов нарушений Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 № 160 (в редакции от 18.02.2023 № 270) виновные должностные и гражданские лица привлекаются к ответственности, в соответствии с законодательством Российской Федерации, с последующей выплатой материального ущерба, состоящего из затрат на выявление и восстановление работоспособности ВЛ и оборудования подстанций.

Директор

Озеров Александр Викторович
Служба эксплуатации линий электропередачи
Начальник
(861)219-40-73

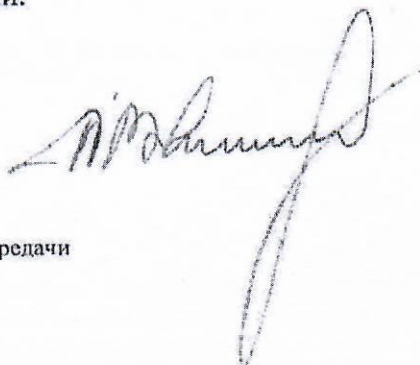

И.В. Смажко